
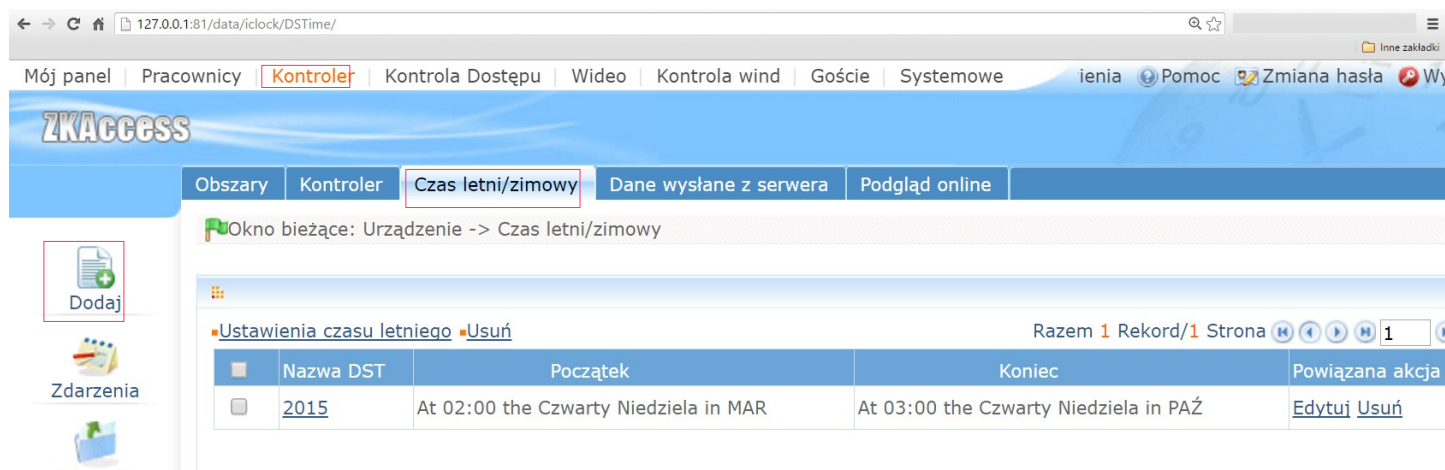


Zmiana czasu letni/zimowy


1. Definiowanie

W celu ustawienia automatycznego przełączania kontrolera pomiędzy czasem letnim a zimowym należy zdefiniować daty zmiany czasu.

W tym celu w głównym oknie programu należy wybrać zakładkę **KONTROLER** następnie zakładkę **Czas letni/zimowy** i wybrać polecenie **DODAJ**, lub edytować już istniejący wpis.

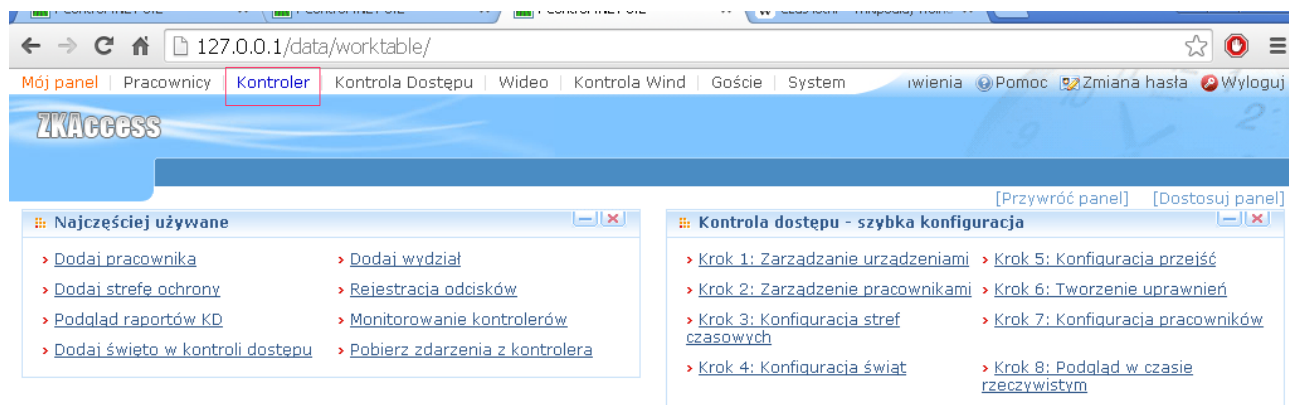

Przykład przedstawia ustawienia dla Polski.

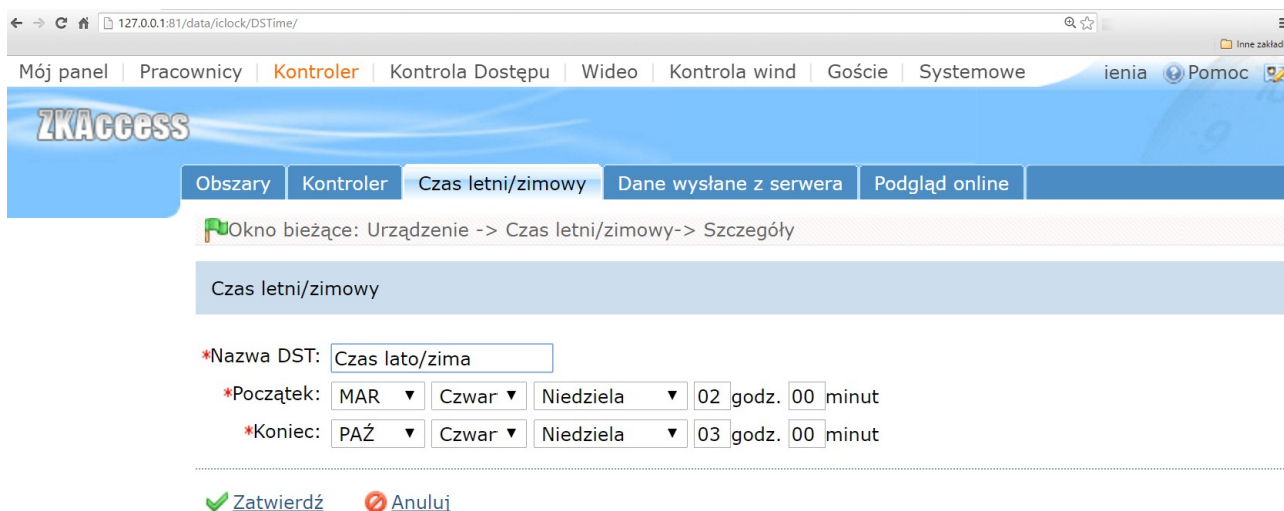

The screenshot shows the ZKAccess web interface in a browser window. The address bar displays '127.0.0.1:81/data/iclock/DSTime/'. The top navigation bar includes links: 'Mój panel', 'Pracownicy', 'Kontroler' (highlighted), 'Kontrola Dostępu', 'Wideo', 'Kontrola wind', 'Goście', 'Systemowe', 'ienia', and 'Pomoc'. Below this is a blue header with the 'ZKAccess' logo and a secondary navigation bar with tabs: 'Obszary', 'Kontroler', 'Czas letni/zimowy' (selected), 'Dane wysłane z serwera', 'Podgląd online', and an empty tab. A breadcrumb trail reads: 'Okno bieżące: Urządzenie -> Czas letni/zimowy-> Szczegóły'. The main content area is titled 'Czas letni/zimowy' and contains the following fields:

- *Nazwa DST:
- *Początek: godz. minut
- *Koniec: godz. minut

At the bottom, there are two buttons: a green checkmark icon followed by 'Zatwierdź' and a red circle with a slash icon followed by 'Anuluj'.

Po nadaniu nazwy **DST** i ustawieniu dat zatwierdzamy wybór klikając **OK**.

2 Zapis definicji w kontrolerze.

2.1 Włączanie.

W celu włączenia automatycznej zmiany czasu w kontrolerze należy w oknie głównym programu **Mój panel** z obszaru **Kontrola dostępu** wybrać **Krok 5: Konfiguracja przejść**.

Po zatwierdzeniu wyboru zostanie wyświetlone okno konfiguracji przejść w którym za pomocą znaczników po lewej stronie przy nazwach kontrolerów w tabeli wybieramy kontroler i z menu **Więcej** znajdującym się nad tabelą wybieramy polecenie **Włącz czas letni/zimowy**.

Aby ustawić obsługę czasu letniego/zimowego we wszystkich urządzeniach wystarczy wprowadzić zmianę w jednym urządzeniu.

Nazwa urządzenia	Włącz	Ilość pracowników	Ilość odcisków	Parametry RS485	Typ urządzenia	Powiązana akcja
EKSTRUZJA HALA	47				C3-100	Edytuj
PROFILE+GOSPOD	51				C3-100	Edytuj
PRZEJSCIE NA HALA	57				C3-100	Edytuj
WYNALAZKI HALA	41				C3-100	Edytuj
ZESPOLENIE HALA	49				C3-100	Edytuj
BIURO 2 BRAMKA	52	252			ACP-200	Edytuj
192.168.0.237					C3-200	Edytuj
BIURO 1					ACP-200	Edytuj
MONTAZ/ZESPOLENIE H6					C3-200	Edytuj

W wyświetlonym oknie wybieramy zdefiniowany wcześniej wariant zmiany czasu i zatwierdzamy klikając **OK**.

Wybierz Kontroler(s):192.168.0.237

*Czas letni/zimowy: Czas lato/zima

Zatwierdź Anuluj

2.2 Wyłączanie

W celu wyłączenia automatycznej zmiany czasu w kontrolerze należy w oknie głównym programu **Mój panel** z obszaru **Kontrola dostępu** wybrać **Krok 5: konfiguracja przejść**.

Po zatwierdzeniu wyboru zostanie wyświetlone okno konfiguracji przejść w którym za pomocą znaczników po lewej stronie przy nazwach kontrolerów w tabeli wybieramy kontroler, z menu **Więcej** znajdującym się nad tabelą wybieramy polecenie **Wyłącz czas letni/zimowy** i w wyświetlonym oknie zatwierdzamy wybór klikając **OK**.

Aby ustawić obsługę czasu letniego/zimowego we wszystkich urządzeniach wystarczy wprowadzić zmianę w jednym urządzeniu.

Wyszukaj

Nazwa urządzenia: Nazwa przejścia:

Wyszukaj Zaawansowane Wyczyść

Razem 33 Rekord/1 Strona

Nazwa urządzenia	Włącz	Ilość pracowników	Ilość odcisków	Parametry RS485	Typ urządzenia	Powiązana akcja
EKSTRUZJA HALA 4	47				C3-100	Edytuj
1						
PROFILE+GOSPOD	51				C3-100	Edytuj
PRZEJSCIE NA HAL	57				C3-100	Edytuj
WYNALAZKI HALA 4					C3-100	Edytuj
ZESPOLENIE HALA 7					C3-100	Edytuj
BIURO 2 BRAMKA		252			ACP-200	Edytuj
192.168.0.237					C3-200	Edytuj
BIURO 1					ACP-200	Edytuj
MONTAZ/ZESPOLENIE H6					C3-200	Edytuj
MAGAZYN GLOWNY A					C3-200	Edytuj

Wyłącz czas letni/zimowy

Wybierz Kontroler(s): 192.168.0.237

Zatwierdź Anuluj